

## TERMOSTATO A CONTATTO

Termostato incascolato unipolare, con contatti in commutazione; completo di passacavo è particolarmente adatto al rilevamento della temperatura su tubazioni per impianti di riscaldamento e varie altre applicazioni. Il fissaggio del termostato è realizzato mediante fascetta a molla per tenuta costante, che assicura la buona aderenza sulla tubazione.

## THERMOSTAT D'APPLIQUE


Ce thermostat, en boîte, avec unipolaire, contacts en commutation, est particulièrement indiqué pour le relevé de la température sur les tuyauteries des installations de chauffage et autres applications. Le thermostat est fixé à l'aide de bracelet à ressort de maintien, qui assure une bonne adhérence à la tuyauterie.

## CONTACT THERMOSTAT

Unipolar, encased thermostat with switch contacts complete with cable clamp, it is particularly suitable for measuring temperatures on heating plant pipes and other uses. Thermostat clamping is achieved by means of spring-band, assuring good contact and fixing to pipes.

## ANLEGE- THERMOSTAT

Gehäusethermostat arbeitend, einpolig, mit Umschaltkontakten, ausgestattet mit Kabelführung. Besonders zur geeigneten Feststellung der Temperatur auf Rohrleitungen von Heizanlagen sowie für verschiedene andere Verwendungszwecke. Die Befestigung des Thermostats erfolgt mit Federbändern, die ein gutes Anliegen auf der Leitung gewährleisten.

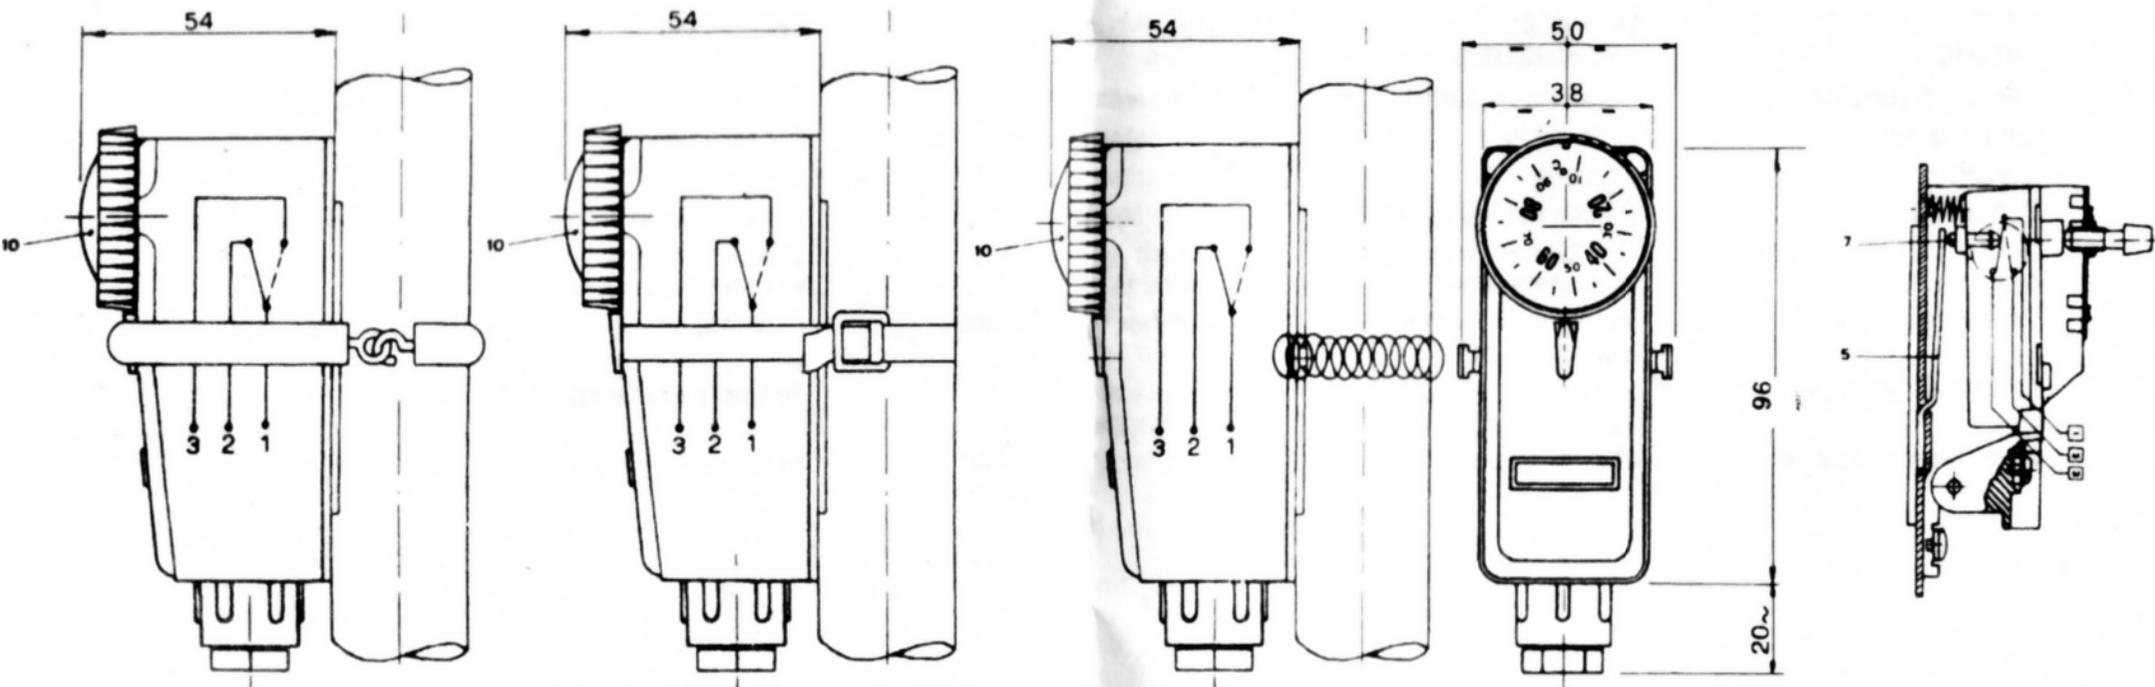


VITE DI REGOLAZIONE  
DEL DIFFERENZIALE

VIS DE REGLAGE  
DU DIFFERENTIEL

SCREW FOR REGULATING  
SENSITIVITY DIFFERENCE

SCHRAUBE FÜR DIE  
EINSTELLUNG DES ABSTANDES

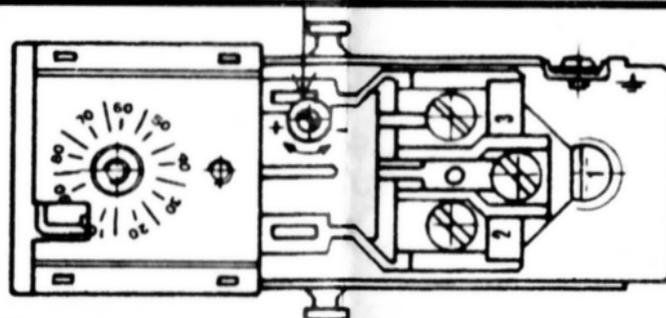

### SISTEMA DI CONNESSIONE

- 1 Entrata comune
- 2 Apre il circuito con l'aumentare della temperatura
- 3 Chiude il circuito con l'aumentare della temperatura

### SYSTÈME D'ACCOUPEMENT

- 1 Borne = Entrée generale
- 2 Borne = Sortie (ouvre le circuit avec l'augmentation de la température)
- 3 Borne = Sortie (ferme le circuit avec l'augmentation de la température)

### SISTEM OF CONNECTION

- 1 Terminal = Common inlet
- 2 Terminal = Outlet (opens the circuit with increasing temperature)
- 3 Terminal = Outlet (closes the circuit with increasing temperature)

### VERBINDUNG- SYSTEM

- 1 Klemme = Eingang anschluss
- 2 Klemme = Ausgang (öff net den stromkreis bei temperaturzunahme)
- 3 Klemme = Ausgang (schliesst den stromkreis bei temperaturzunahme)

### DATI TECNICI

Campo di regolazione  
Differenziale  
Contatti  
Portata sui contatti  
Contatti di interruzione  
o commutazione  
Classe di prova  
  
Gradiente termico  
  
Grado di protezione

### DONNÉES TECHNIQUES

Plage de réglage  
Différentiel  
Contacts  
Portée sur les contacts  
Contacts en interruption  
ou commutation  
Nombre de cycles  
automatiques  
Vitesse de variation  
de la température  
Degré de protection

### TECHNICAL DATA

Temperature range  
Temperature differential  
Contacts  
Contacts rating  
Cut-off or switching  
contacts  
Number of automatic  
cycles  
Temperature rate  
of change  
Degree of protection

### TECHNISCHE DATEN

Temperaturbereich  
Schaltdifferenz  
Kontakte  
Schaltleistung  
Unterbrecherkontakt oder  
Kontaktumschalter  
Prüfklasse  
  
Temperaturanstieg  
  
Schutzart

10°/90° C
Dt 5° + 10° C
Ag 1000/1000
15 A. (2.5) 250 V ~
II (100.000)
1 K/min
IP 20